

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft von
Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: Unglasierte keramische Feinsteinzeugfliese
Artikelbez.: GEMS
Artikel-Nr.: 6GPD-56 R
Werkmaß: 600 x 600 x 11 mm
Farbbez.: antrazite
Oberfläche: unglasiert, schieferartig strukturiert,
RUSTIC
Rückseitiger
Prägestempel: R.A.K. CERAMICS MADE IN U.A.E.

Hersteller / Lieferer: RAK Ceramics Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 7
64579 Gernsheim

Auftraggeber: RAK Ceramics Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 7
64579 Gernsheim

Auftrag vom: 3. November 2008


Zeugnisnummer: 31140810.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung
an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 6/2004) bzw. Merkblatt BGR 181
Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume
und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel = 20,9°

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung = R 11

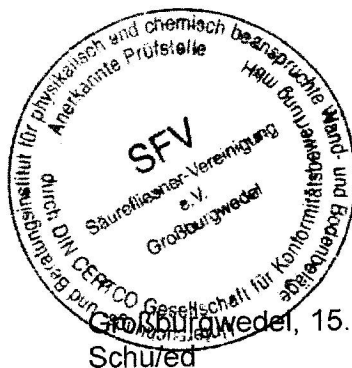

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. E. H. Nolting

Großburgwedel, 15. Dezember 2008
Schüred

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

Säurefliesner-Vereinigung e. V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

51141 80008 Burgwedel, Telefon (0 51 39) 99 82-0, Telefax (0 51 39) 99 82-40, E-Mail: info@saeurefliesner.de

